

Содержание:

1. Вводная часть;
- 1.1 Сведение о заказчике;
- 1.2 Сведения об исполнителе - экспертной организации выполнившей аудит в области пожарной безопасности;
2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности;
3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска;
4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности;
- 4.1. Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объекта, в присутствии которых проводилось обследование;
5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности. Наименование в соответствии с фактическим использованием;
6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности;
7. Общетеchnическая характеристика объекта;
8. Документарная проверка;
9. Результаты обследования объекта;
10. Результаты расчет пожарного риска;
11. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта;
12. Дополнительные условия настоящего заключения;
13. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных; источников и исходных данных и другой информации;
14. Приложения.

1. Вводная часть

Пожарный аудит проведен в соответствии с «Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», Приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 03 апреля 2017 года N2 240 «Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности»

- Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55

и состоит из:

- а) анализа документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а так же уровня подготовки персонала;
- б) обследования объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности;
- в) организации консультации администрации объекта по приведению объекта в пожаробезопасное состояние, занятий с сотрудниками организации в рамках пожарно-технического минимума и инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае пожара;
- г) вывода о выполнении условия соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, либо в случае их выполнения разработки мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

1.1. Сведения о заказчике:

Наименование: **ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2»**

Юр.адрес: РК, г.Шымкент, Каратауский район,191 квартал,392

БИН 201040025366

ИНН KZ7794815KZT22032548

БИК EURIKZKA

АО «Еуразиялык Банк»

Директор: **Бердимбетов Д.С.**

Сведения об исполнителе - экспертной организации выполнившей аудит в области пожарной безопасности:

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «BigStroy-SERVICE»

г.Шымкент, АСКАРОВА, 9/52

БСН/ЖСН 210340013858

БСК IRTYKZKA

ЖСК KZ8796516F0009901475

"ForteBank" АҚ

Тел.: 87781018145

Директор Изентаева Сымбат Айтбаевна

Экспертная организация Товарищество с ограниченной ответственностью «BigStroy-SERVICE» аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности, выданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан за №: KZ31VVB00000652 от 27.10.2021 г.

2. Основание проведения аудита в области пожарной безопасности:

Договор №05-2023 от 13 марта 2023 года

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года N2 188-V (статья 12 пункт 1 подпункт 70-31);

Приказ Министерства внутренних дел РК «Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности от 03 апреля 2017 за N2 240.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска:

Пожарный аудит проведен для оценки соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, определение пожаробезопасного состояния объекта, выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и соответствия технической документации, в том числе оценить подготовленность руководителей и обслуживающего персонала объекта.

Аудит включает следующие мероприятия:

- 1) Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала, в том числе:

Анализ выполнения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и соответствия проектной документации;

- 2) Обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, взаимодействие на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности в том числе;

документального и фактического соответствия систем обеспечения пожарной безопасности; наличия и состояния пожарной техники, предназначенной для защиты от пожаров предприятий, зданий и сооружений;

- 3) Проведение консультации администрации объекта по проведению объекта в пожаробезопасное состояние, с сотрудниками организации проведения пожарно-технического минимума и инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара;

- 4) Подготовка вывода об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта.

Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

Директор ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2» Бердимбетов Д.С.

Директор ТОО «BigStroy-SERVICE» Изентаева С.А.

4.1 Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объекта, в присутствии которых проводилось обследование:

Директор ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2» Бердимбетов Д.С.

Директор ТОО «BigStroy-SERVICE» Изентаева С.А.

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности. Наименование в соответствии с фактическим использованием:

ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2»

(указать наименование зданий, сооружений, территорий)

Класс функциональной пожарной опасности: категория «В» пожароопасное

Адрес: РК, г.Шымкент, Каратауский район, 191 квартал, 392

Вид права: собственность

5.1 Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

Перечень законодательных и нормативно правовых актов регламентирующих требований пожарной безопасности для объекта:

Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», Приказ Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 03 апреля 2017 года № 240 «Об утверждении Правил проведения аудита в области пожарной безопасности»

приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года за № 439 «Общие требования к пожарной безопасности»;

Постановление правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года за № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;

Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55

6. Общетеchnическая характеристика объекта:

Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: Предоставление до школьных услуг.

Здания, помещения предназначены для: размещение детей и сотрудников

Здания, помещения представляют собой: кабинеты, актовый зал и столовой и т.

Этажность: 2 этажа,

Фундамент здания: бетон

Стены наружные (материал): жженный кирпич

Внутренние стены и перегородки (материал): жженный кирпич

Кровля (тип, материал): деревянный (балка, стропила)

Освещение: электрическое

Отопление: газовое

Объект охраняется: собственная охрана

7. Документарная проверка:

| № п/п | Наименование документации | имеется | отсутствует | примечание |
|-------|---|---------|-------------|------------|
| 1 | Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности | + | | |
| 2 | Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума | + | | |
| 3 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте | + | | |
| 4 | Акт выполненных работ по огнезащитной поверхности пропитке деревянных конструкций | + | | |
| 5 | Акт приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации | + | | |
| 6 | Акт обслуживания автоматической пожарной сигнализаций | + | | |
| 7 | План-график работ по техническому обслуживанию автоматический пожарной сигнализаций | + | | |
| 8 | Журнал регистрация работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализаций | + | | |
| 9 | Укомплектование первичных средств пожаротушение. | + | | |

Информация о дополнительно подверженной анализу документации, характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала:

-Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 09 июня 2014 года №276

В своей деятельности администрация руководствуется действующими требованиями органов государственной противопожарной службы, в соответствии с которыми на объекте проводятся ряд мероприятия, а именно:

с ответственными лицами за противопожарную безопасность объекта пройдено обучение по программе «Пожарно-технический минимум», ТОО «BigStroy-SERVICE» с получением квалификационного удостоверения выписка из протокола № 05-23 от 20.03.2023 г.

со всеми работниками проводятся противопожарные инструктажи с внесением записи в журнале под роспись;

система пожарной сигнализации обслуживается специалистами ТОО «BigStroy-SERVICE»;
-имеется журнал учета работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики;

-разработан приказ об установлении противопожарного режима.

-разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности;

помещения оснащены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам вводится журнал учета и наличия первичных средств пожаротушения;

- все помещение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализаций

- проведено эксплуатационное профилактическое испытания электрооборудования (замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети, проверка цепи фазы-ноль, измерение растекания заземлителей и заземляющих устройств, измерение металлической связи электрооборудования) контрольные пульты управления данных систем установлены в помещении дежурного персонала.

9. Результаты обследования объекта.

Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений или расчетов пожарного риска:

- На момент проведения аудита в области пожарной безопасности нарушения требований пожарной безопасности не выявлено.

10. Результаты расчет пожарного риска.

Изложение порядка расчетов значений пожарного риска:

- Расчет пожарного риска не проводился

11. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности объекта:

По результатам проведения аудита в области пожарной безопасности экспертная организация приходит к выводу, что на момент проведения аудита на объекте Заказчика выполняются требования пожарной безопасности.

12. Дополнительные условия настоящего заключения:

Заключение теряет силу в случаях:

- ликвидации или смены Заказчика (юридического лица, ИП, физ.лица);

- не указанных в настоящем Заключении (т.е. вновь допущенных) нарушений требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемнопланировочных решений зданий (сооружений), технологических процессов, территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технологического перевооружения.

13. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных и другой информации:

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК;

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 439;

Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111;

Правила пожарной безопасности, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 09 октября 2014 года № 1077.

Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 09 июня 2014 года № 276

Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55

Строительные нормы Республики Казахстан 2.02-02-2012 г. «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли»

СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе»

СТ РК 615-2-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для стальных конструкций»

Примечание: Данное экспертное заключение не освобождает эксплуатирующую организацию объекта от ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности.

Срок действия настоящего экспертного заключения 1 (один) год с момента утверждения руководителем экспертной организации.

Экспертное заключение распечатано в 3 (трех) экземплярах, копия заключения направляется в территориальное подразделение уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

Представитель Заказчика:

Директор
ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2»



Бердимбетов Д.С.

Представитель Экспертной организации, проводившей аудит:

Директор
ТОО «BigStroy-SERVICE»



Изентаева С.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью начальная школа «Жас-Дарын-2»

Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский
район,191 квартал,392

ПРИКАЗ № 19

г.Шымкент

2 март 2023г.

**О назначении лиц, ответственных
за обеспечение пожарной безопасности на
Товарищество с ограниченной ответственностью начальная школа «Жас-Дарын-2»**

В целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий на Товарищество с ограниченной ответственностью начальная школа «Жас-Дарын-2» а также обеспечения контроля за выполнением нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственными за организации работ по обеспечению пожарной безопасности на Товарищество с ограниченной ответственностью начальная школа «Жас-Дарын-2» за содержание в исправном состоянии системы пожарной сигнализации и других средств противопожарной защиты, за осуществление контроля за выполнением нормативно-правовых актов Республики Казахстан в области пожарной безопасности
- Момын Бекназар Әзімұлы

На период отсутствия ответственных лиц, контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор



Бердимбетов Д.С.

С приказом ознакомлен:

Момын Бекназар Әзімұлы  « » 01.03.2023г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "BigStroy-SERVICE"

г.Шымкент, АСКАРОВА, 9 БИН/ИИН/ УНП 210340013858
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8796516F0009901475 АО "ForteBank"

Хаттама/Протокол №08-2023

Комиссия в составе:

Председатель: директор Изентаева С.А.

Члены комиссии: Преподаватель по ПБ ИП Сариев М.Б.

Инженер-преподаватель – _____

«20» март 2023 г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающегося | Должность | Организация (цех, участок) | Причина обучения | Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел) | Подпись |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Шеримов Бауржон Мирзалиұлы | Директор школы | ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2» | Заявка | Сдал (а) | |
| 2. | Баймаханбетова Марал Абаевна | Зам.директора по учебной части | ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2» | Заявка | Сдал (а) | |
| 3. | Момын Бекназар Әзімұлы | Зам.директора по воспитательной части | ТОО начальная школа «Жас-Дарын-2» | Заявка | Сдал (а) | |

Председатель комиссии _____

Изентаева С.А.

Члены комиссии: _____

Сариев М.Б.



Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан



Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан

"Қазақстан Республикасы Төтенше
жағдайлар министрлігінің Өртке
қарсы қызмет комитеті"
республикалық мемлекеттік
мекемесі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет
противопожарной службы
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Казахстан"

Нұр-Сұлтан қ., Даңғылы Мәңгілік Ел, № 8 үй

г.Нур-Сұлтан, Проспект Мангилик Ел, дом
№ 8

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№: KZ31VVB00000652

(номер аттестата аккредитации)

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ВЫДАН

Товарищество с ограниченной ответственностью "BigStroy-SERVICE"

(наименование организации)

160000, Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица
Аскарова, дом № 9, Квартира 52


(юридический адрес организации)

**и удостоверяет,
что в соответствии с пунктом 19-2) статья 1 Закона
Республики Казахстан "О гражданской защите" данная
экспертная организация аккредитована на выполнение
работ по аудиту в области пожарной безопасности**

**Срок действия аттестата аккредитации
с 27.10.2021**

Председатель комитета


Дербисов Нурболат Бекболатович

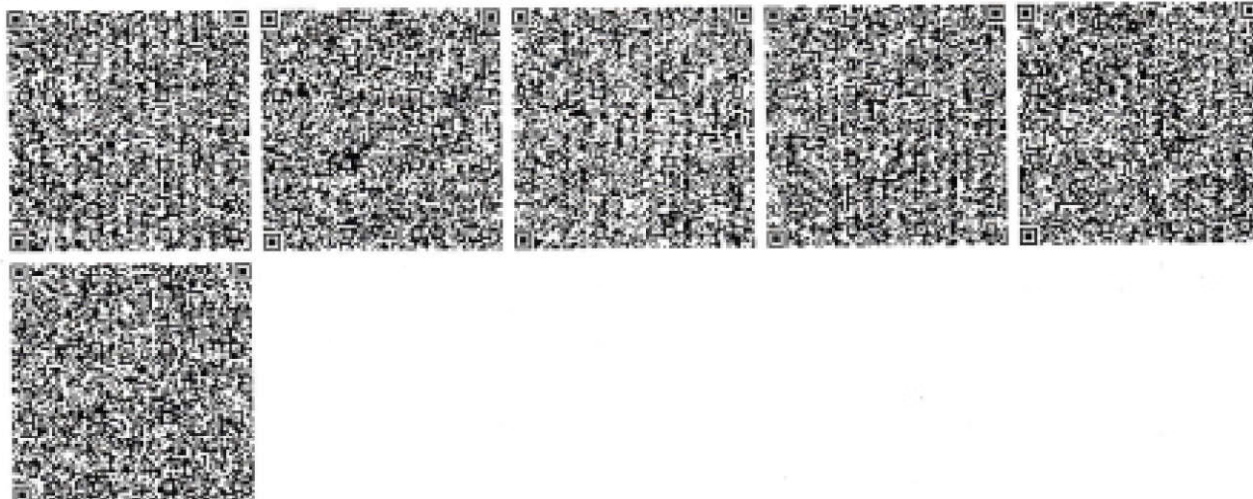



“Жас-дарын 2” бастауыш мектебінің төтенше жағдай кезіндегі қоныс аудару жоспары.

1 этаж

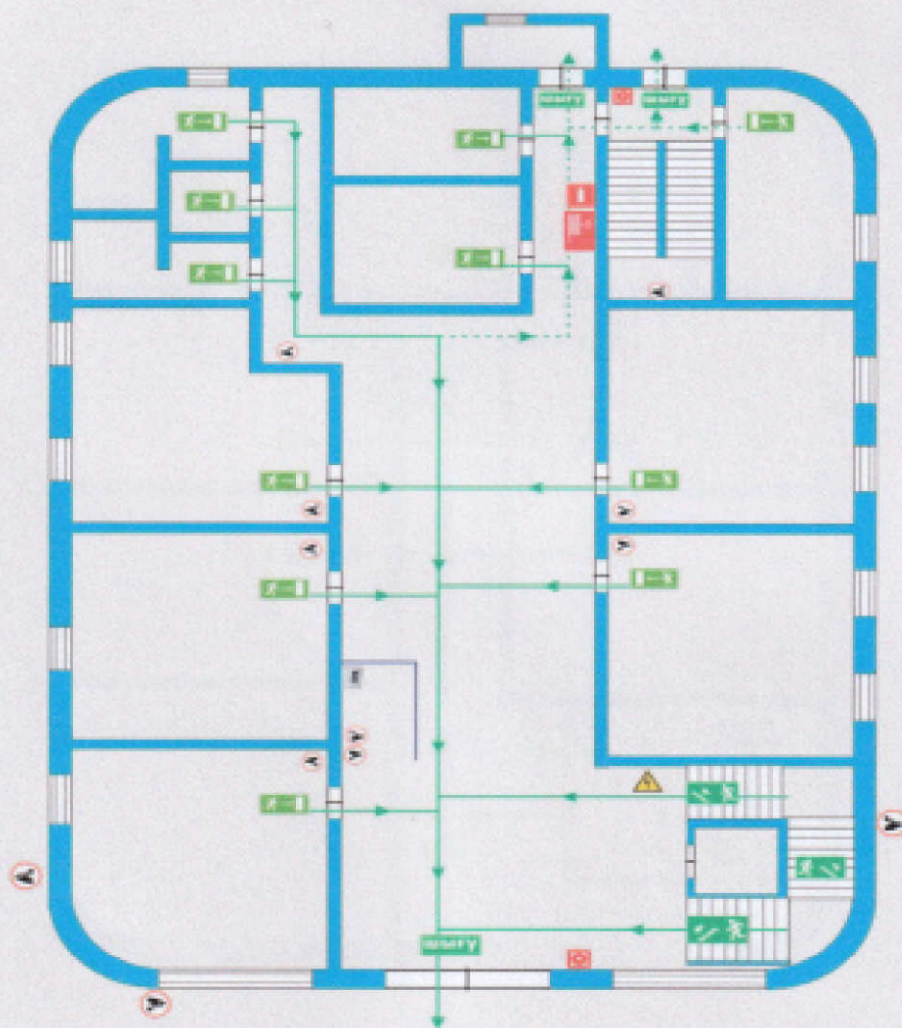

→ - ШЫҒЫС ДИРЕКЦИОНАЛЫҚ ШЫҒУ ЖОЛЫ
- - - - - → - ҚОСЫМ ШЫҒУ ЖОЛЫ

101 ОРТ ЖАЙЫНДА ҚОҢЫРАУ ШАЛҒЫҢЫЗ
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ **101**

Шартты белгілер

- Дабыл қаққыш
- Орт сөндіргіш
- Пожарный крик
- Электр сымты
- Бейне бақылау
- Шығу бағыты
- Шығу бағыты бойынша қозғалыс бағыты
- Эвакуациялық шығу



Бекітемін:



Мектеп директоры:

Б.М. Шеримов

03.03.2023 ж.

“Жас-дарын 2” бастауыш мектебінің
төтенше жағдай кезіндегі қоныс аудару жоспары.

Жергөле

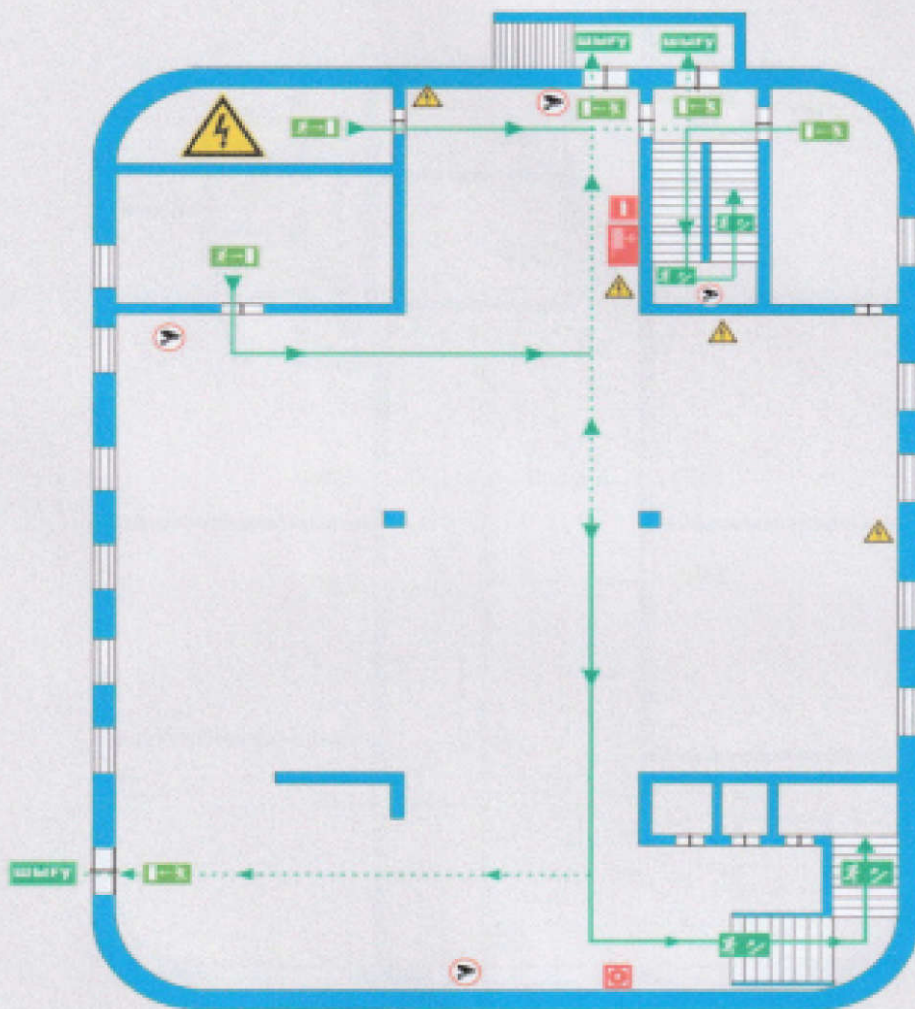

101 ЕРТ ЖАЙЫНДА
ҚОҢЫРАУ
ШАЛЫҢЫЗ
ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ **101**

Шартты белгілер

- Дабыл қаққыш
- Орт сөндіргіш
- Пожарный кран
- Электр орны

- Бейне бақылау
- Шығу бағыты
- Бастапқы белгіленген қоныс аудару бағыты
- Эвакуациялық шығу